Energy Requirements and Purchases

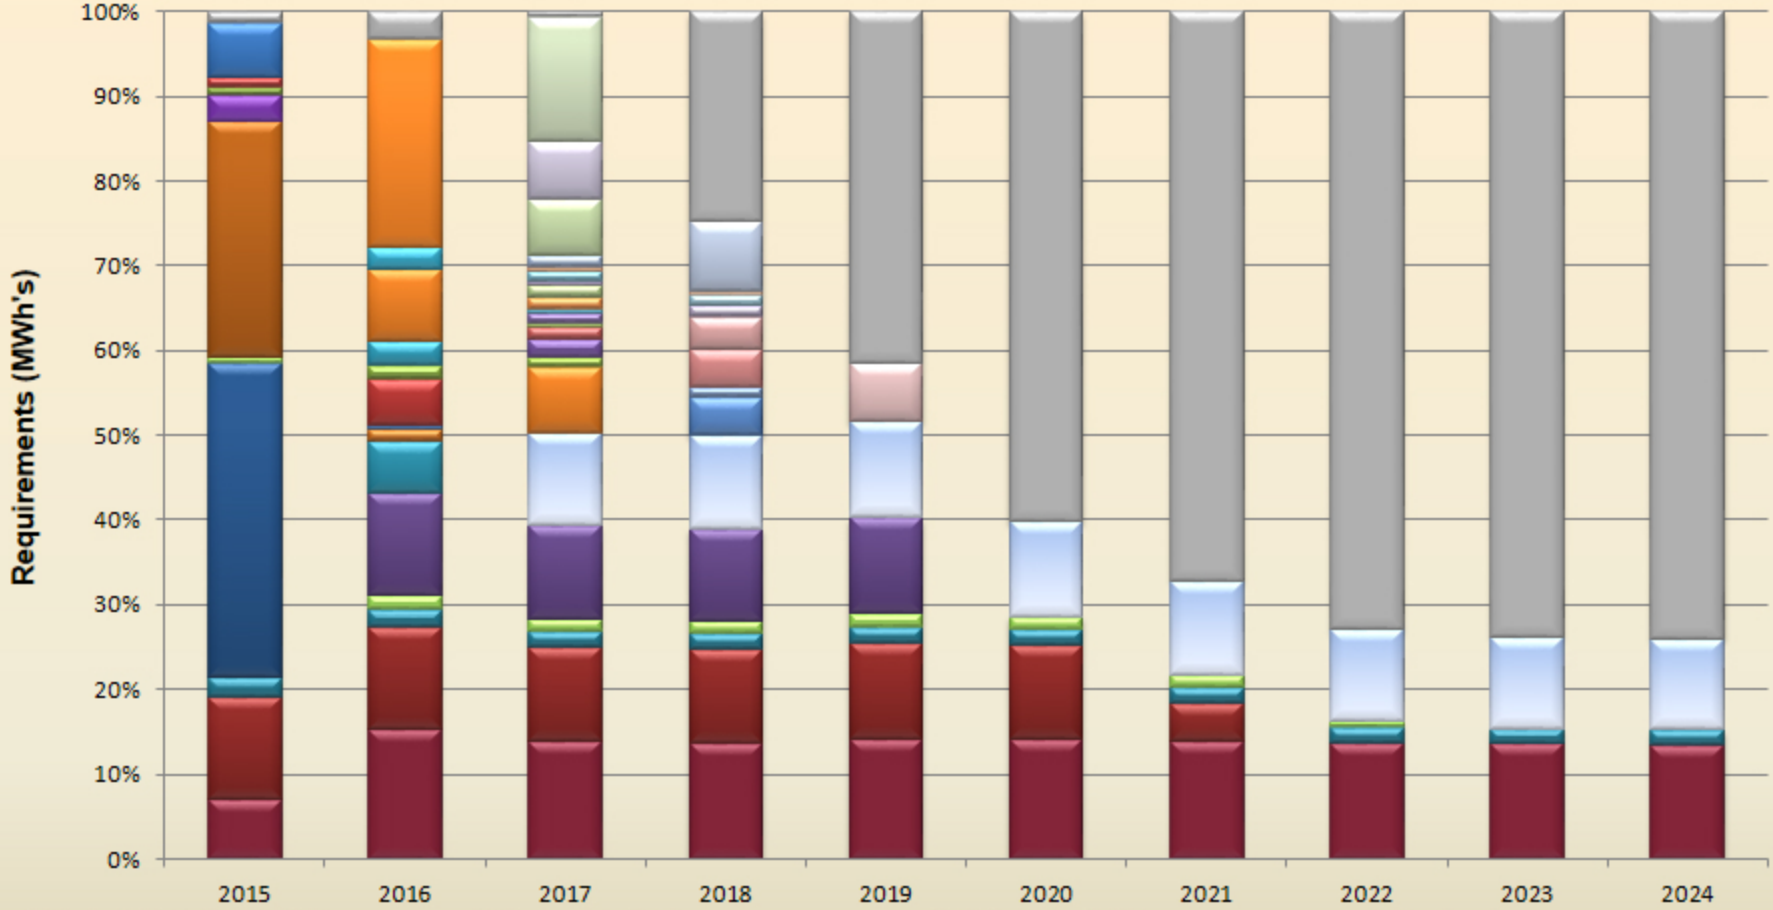

- AFEC - 27.982 MW (5x16)
- Exelon - 10 MW
- SEPA - 7.956 MW
- Constellation
- Blue Creek Wind - 4 MW (34%CF)
- McQuarie - 39 MW, 7x24
- McQuarie - 22 MW,5x16
- Cargill, 6MW5x16
- Cargill 10MW7x24
- Morgan Stanley - 10MW 7x24
- Cargill - 5 MW,7x24
- Cargill - 2.5 MW, 5x16
- Morgan Stanley - 3.5MW, (5X16)
- McQuarie - 9.5 MW, 5x16
- Exelon/CECG - 5MW 7x24
- Exelon/CECG - 20MW 5x16
- Morgan Stanley - 7MW 7x24
- Shell-AEP blocks
- Morgan Stanley-Dom blocks
- TransAlta - 2 MW 5x16
- TransAlta - 8MW7x24
- Shell-AEP blocks
- BP - Dom zone shaped blocks
- Macquarie 4.1MW7x24
- AEP
- AEP
- Noble
- TransAlta
- Macquarie
- 2.3
- 4.1
- 5.3
- 3.8
- 2.2
- 4.3
- 10.8
- 3.6 MW
- 24.6 MW
- 2.5 MW
- 5.0 MW 7x24